


Schemat tablicy TE1 (korytarz) na kondygnacji powtarzalnej
obudowa II klasa ochrony

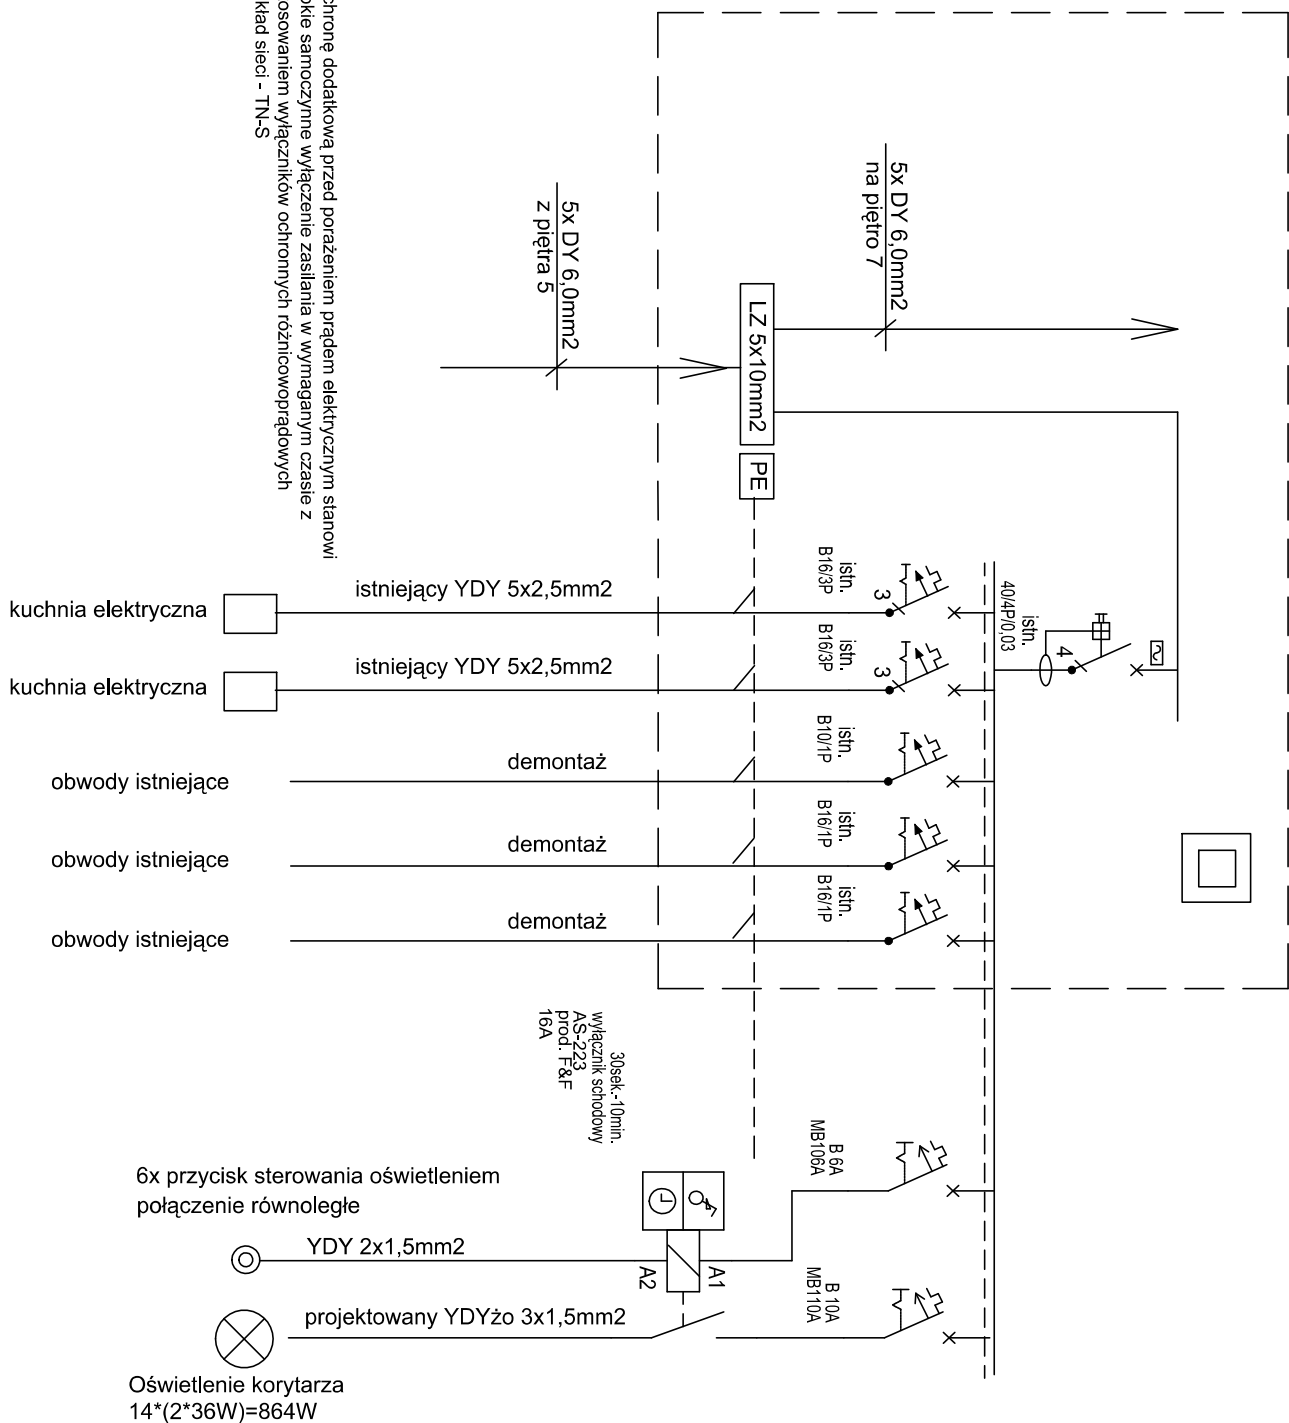

1. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowi szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w wymagany czasie z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
2. Układ sieci - TN-S