


Schemat tablicy TE2 (hol przy windach) na kondygnacji powtarzalnej
obudowa II klasa ochrony

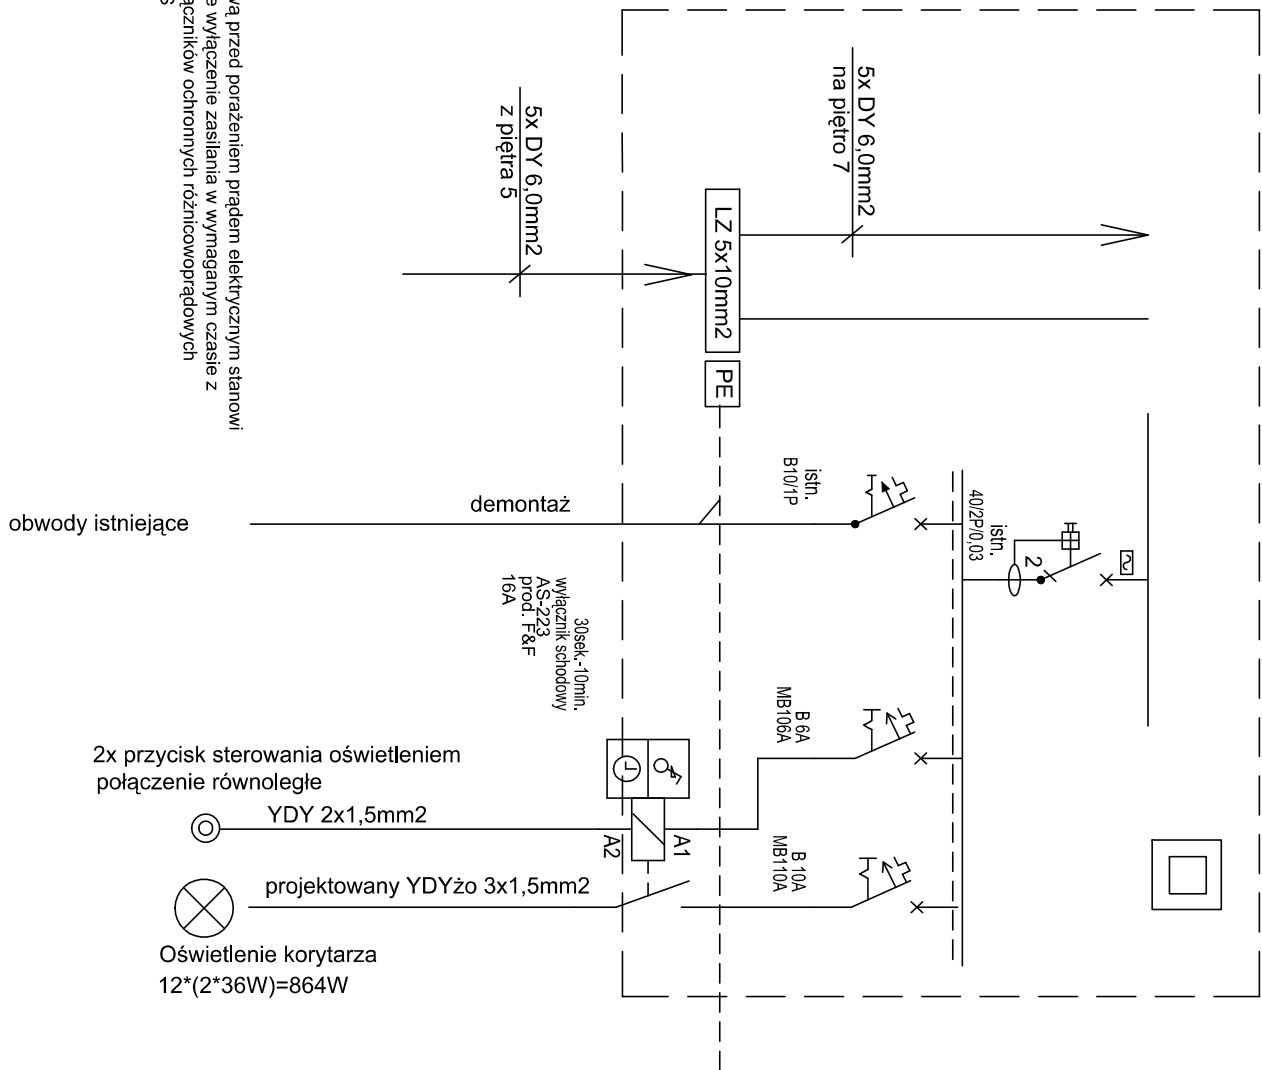

1. Ochronę dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym stanowią szybkie samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie z zastosowaniem wyłączników ochronnych różnicowoprądowych
2. Układ sieci - TN-S