


Rozdzielnia Ekinoxe TX 3x18 drzwiczki transparentne—Legrand

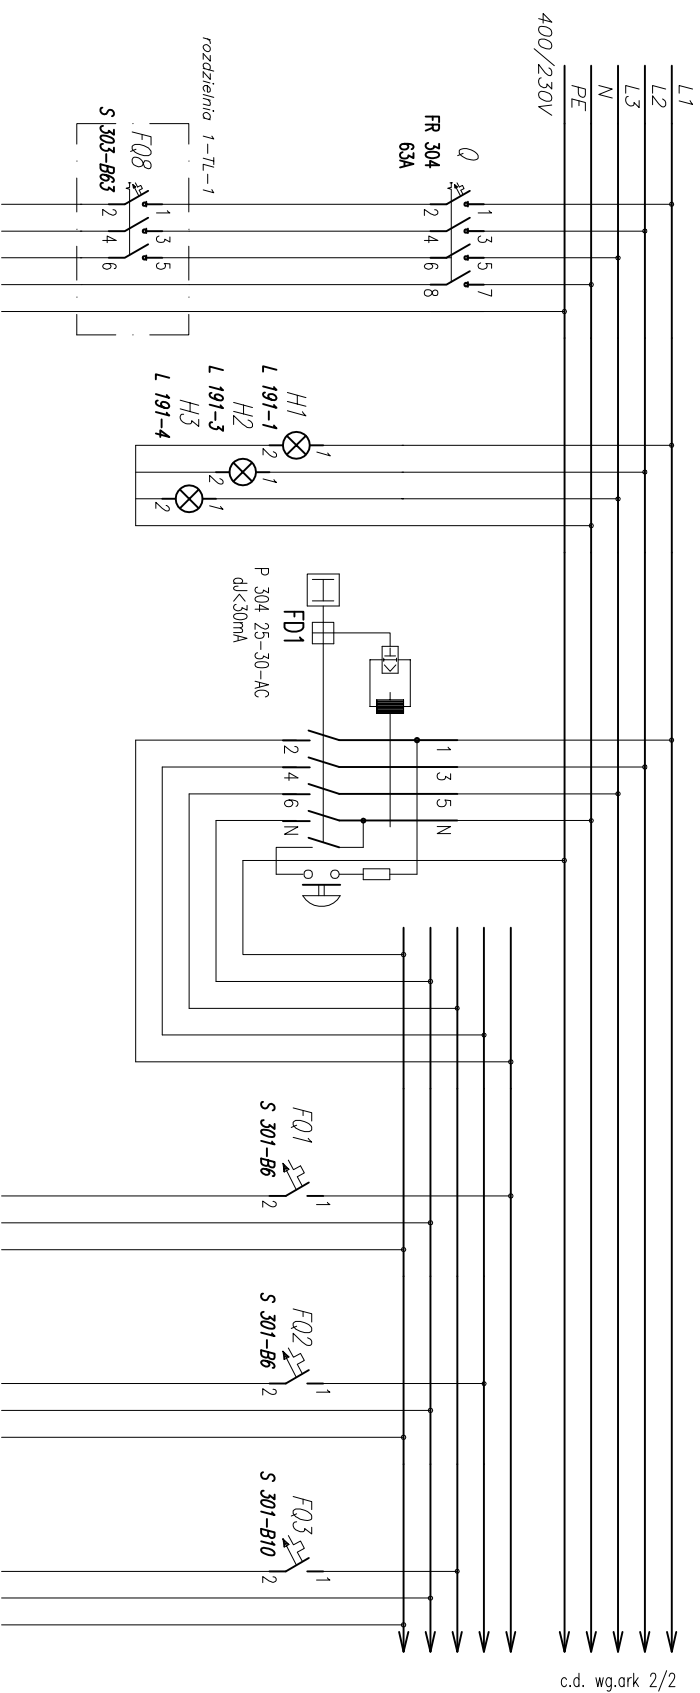

Nr. obwodu	1			
Przeznaczenie	Zasilanie z rozdzielni głównej 1-IL-1	Signalizacja. napęd	Wyłącznik ochrony różnicowoprądowy	
Typ przewodu	YKY(zo)5x25		Zasilanie przełącznika sterownego NEED 230AC 11 08 4R	Zasilanie dysjunktora
Moc zainstalowana	28,4 kW		YDYp(zo)3x1,5 W	YDY(zo) 3x2,5 3000 W

$$P_i = 28,4 \text{ kW}$$
$$k_j = 1$$
$$J = 41,3 \text{ A}$$

Nazwa obiektu budowlanego	Instytut Chemii w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie			
Adres obiektu budowlanego	42-200 Częstochowa Al.Armii Krajowej 13/15			
Przedmiot rysunku	Wentylacja odbiegowa w digestorium Schemat rozdzielni TD ark.1/2			Skala % 12.16-2/
	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr.rys.
Opracował			Nr. uprawnienia budowlanych	Data
Projektant	Stanisław	Hamara	Instalacyjna elektryczna	07.2012
Sprawdzający	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	07.2012
			PMOŁ/04	