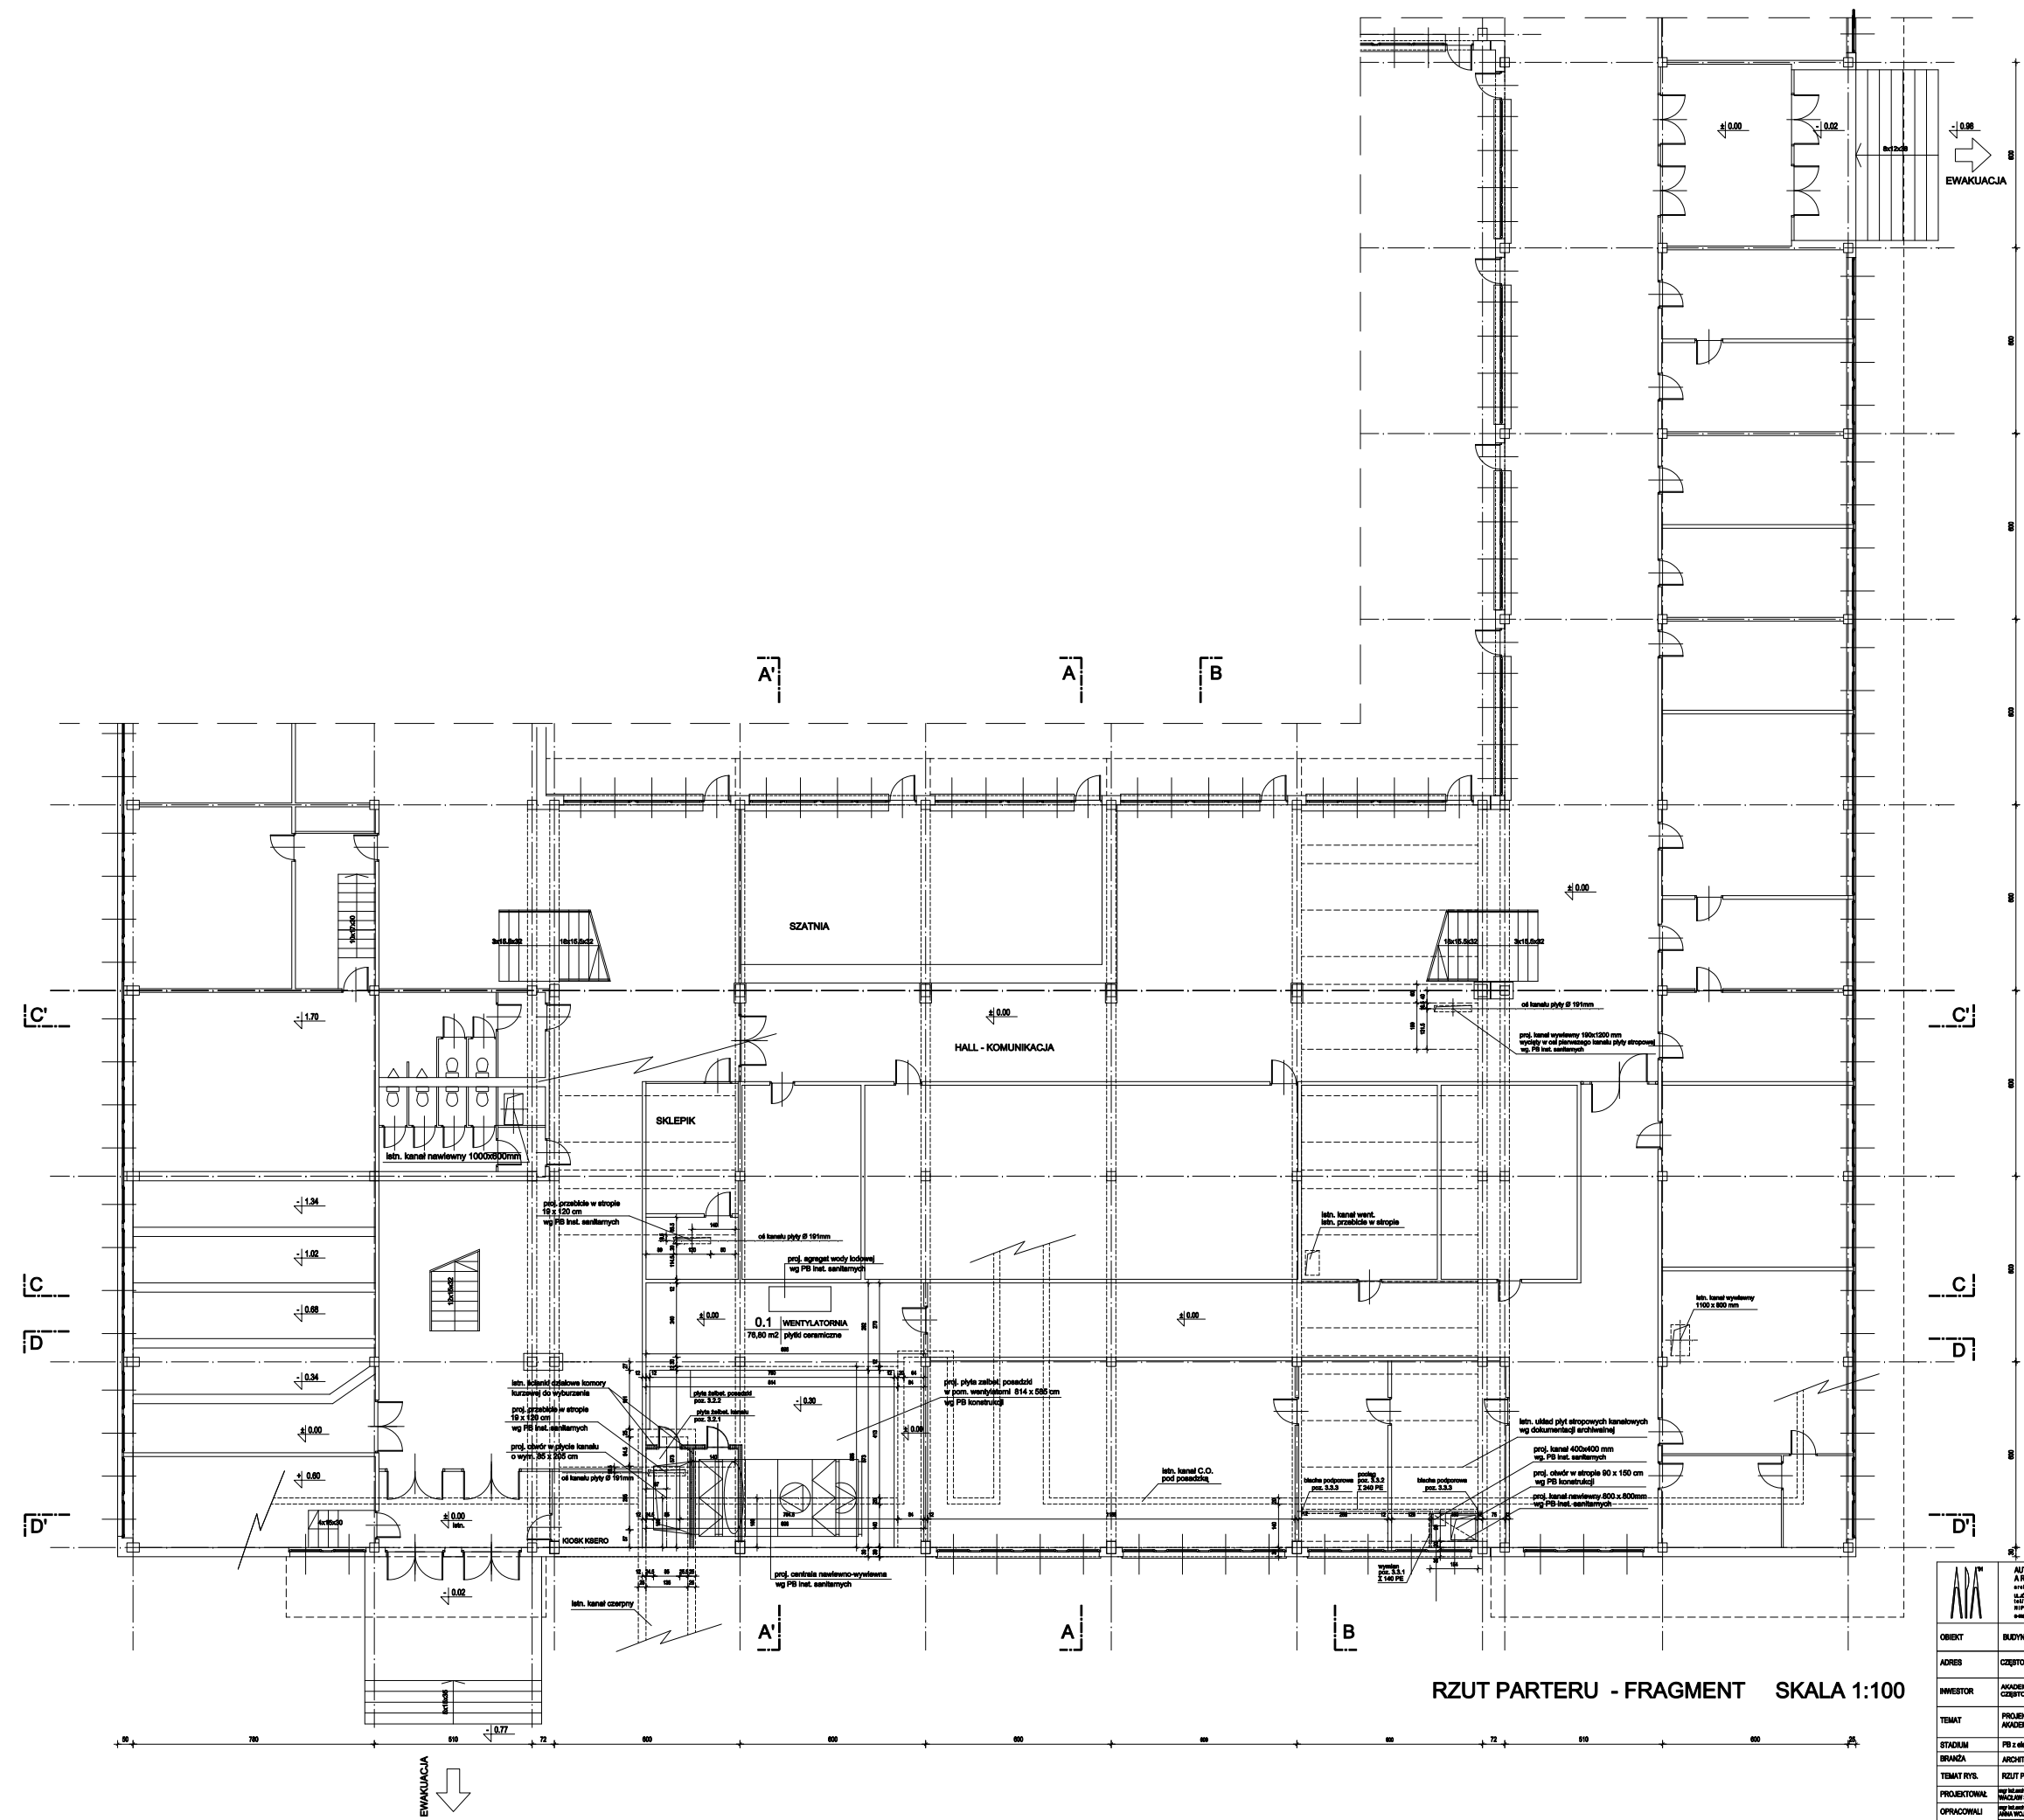
A'
A
B
C'
C
D
D'
SZATNIA
HALL - KOMUNIKACJA
SKLEPIK
0.1 WENTYLATORNIA
78,80 m2 płytki ceramiczne
KIOSK KSERO
EWAKUACJA
±0.00
-0.02
0.98
-0.30
-0.34
-0.68
-1.02
-1.34
-1.70
+0.60
-0.77
istn. kanał nawiewny 1000x600mm
istn. kanał wyw. 1100 x 800 mm
istn. kanał C.O. pod posadzką
istn. kanał czerpny
istn. układ płyt stropowych kanałowych wg dokumentacji archiwalnej
proj. kanał 400x400 mm wg. PB Inst. sanitarnych
proj. otwór w stropie 80 x 150 cm wg PB konstrukcji
proj. kanał nawiewny 800 x 800mm wg PB Inst. sanitarnych
proj. centrala nawiewno-wywiewna wg PB Inst. sanitarnych
proj. agregat wody lodowej wg PB Inst. sanitarnych
proj. przebicie w stropie 19 x 120 cm wg PB Inst. sanitarnych
proj. przebicie w stropie 19 x 130 cm wg PB Inst. sanitarnych
proj. otwór w płycie kanału o wym. 35 x 305 cm
od kanału płyty Ø 191mm
proj. płyta żelbet. posadzki w osn. wentylatorni 814 x 585 cm wg PB konstrukcji
płyta żelbet. posadzki poz. 3.3.1
płyta żelbet. balkonu poz. 3.3.1
istn. kanał went. istn. przebicie w stropie
proj. kanał wyciągowy 950x1300 mm wyloty w osi pierwszego kanału płyty stropowej wg. PB Inst. sanitarnych
13x15.5x32
8x15.5x32
istn.kolumna
istn.kolumna
istn.kolumna