1a POSADZKA W WENTYLATORNI

PŁYTKI CERAMICZNE	1,0 cm
WYLEWKA BETONOWA SAMOPOZIOMUJĄCA	4,0 cm
PŁYTA ŻELBETOWA	12,0 cm
2 X PAPA TERMOZGRZEWALNA	
GRUNT POD PAPĘ	
CHUDY BETON	10,0 cm
WARSTWA PIASKU	20,0 cm

1b POSADZKA W WENTYLATORNI

PŁYTKI CERAMICZNE	1,0 cm
ISTNIEJĄCE WARSTWY POSADZKI wg projektu archiwalnego	
PODŁOŻE BETONOWE	5,0 cm
STYROPIAN	4,0 cm
2 X PAPA NA LEPIKU	
GRUZOBETON	15,0 cm
PIASEK	15,0 cm

1 POSADZKA AULI

WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA np. firmy TARKETT Optic Compact nr 3766 008	0,5 cm
KLEJ DO WYKŁADZIN	
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	0,5 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ	4,0 cm
2 x MATA IZOLACJI AKUSTYCZNEJ POLIURETANOWA gr.0,5 cm	1,0 cm
ISTN. PŁYTA STROPOWA KANAŁOWA	

2 PODŁOGA PODNIESIONA AULI

WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA np. firmy TARKETT Optic Compact nr 3766 008	0,5 cm
KLEJ DO WYKŁADZIN	
PŁYTA NIEPALNA SYSTEMOWA DLA PODŁÓG PODNIESIONYCH np. firmy TIM-EX, Wappex, Akusta	4,0 cm
KONSTRUKCJA STALOWA PODŁOGI PODNIESIONEJ	5,0 cm
PUSTKA	
WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA	0,5 cm
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKĄ	4,0 cm
ISTN. PŁYTA STROPOWA KANAŁOWA	

3 PODIUM - PODŁOGA SPORTOWA MULTISPORT

PARKIET DĘBOWY	2,2 cm
PŁYTA OSB	2,2 cm
WEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA UKŁADANA MIEDZY LEGARAMI	10,0 cm
RUSZT DREWNIANY 8 x 12 cm	12,0 cm
PODKŁADKI DREWNIANE	2,0 cm
FOLIA PCV	
ISTNIEJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA PODIUM	

4 SUFIT NAD WIDOWNIĄ

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STALOWA DACHU	
KRATOWNICA STALOWA + PŁYTY KORYTKOWE	
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
WEŁNA MINERALNA	15,0 cm
2 x PŁYTA GIPSOWA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ np. RIGIPS RIDURIT gr. 2,5 cm	5,0 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
PROFILE SUFITOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE	
WEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA	4,0 cm
PANELE SUFITOWE (np. firmy ATOS, GUSTAFS)	

4a STROP KABINY STEROWNI

PŁYTA GKB np. RIGIMETR RIGIPS	1,25 cm
KONSTRUKCJA SYSTEMOWA DLA PŁYT GK np. Z PROFILI UA100 + WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ 10cm	10,0 cm
PROFIL SUFITOWY CD60	
PŁYTA GKB np. RIGIMETR RIGIPS	1,25 cm

4b STROP KABINY TŁUMACZA, MAGAZYNKU

KONSTRUKCJA SYSTEMOWA DLA PŁYT GK np. Z PROFILI UA100 + WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ 10cm	10,0 cm
PROFIL SUFITOWY CD60	
PŁYTA GKB np. RIGIMETR RIGIPS	1,25 cm

5 SUFIT NAD WIDOWNIĄ

ISTNIEJĄCA KONSTRUKCJA STALOWA DACHU	
KRATOWNICA STALOWA + PŁYTY KORYTKOWE	
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA	
WEŁNA MINERALNA	15,0 cm
2 x PŁYTA GIPSOWA O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ np. RIGIPS RIDURIT gr. 2,5 cm	5,0 cm
FOLIA PAROIZOLACYJNA	
PROFILE SUFITOWE SYSTEMOWE ALUMINIOWE	
WEŁNA MINERALNA AKUSTYCZNA	4,0 cm
PANELE SUFITOWE (np. firmy ATOS, GUSTAFS)	
EKRAN NA SCENĘ - PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA KONSTRUKCJI SYSTEMOWEJ PODWIESZONE DO ISTN. KONSTRUKCJI STALOWEJ NA WIESZAKACH SYSTEMOWYCH	

S1 ŚCIANY AULI

PANELE ŚCIENNE (np. firmy ATOS, GUSTAFS)	1,26 cm
PROFILE SYSTEMOWE ALUMINIOWE	0,4 cm
WEŁNA AKUSTYCZNA - RUSZT NOŚNY SYSTEMOWY	4,0 cm
PODKONSTRUKCJA - SYSTEMOWA PŁYTA GK 1,25 cm SKLEJKA 1,20 cm KONSTRUKCJA Z PROFILI CW ULTRASTIL	20,0 cm
PUSTKA	
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	

S2 FRAGMENTY ŚCIAN NA PODIUM

PŁYTA GKB PERFOROWANA np. RIGITON RIGIPS RL 12/25Q	1,25 cm
PŁYTA GKB np. RIGIMETR RIGIPS	1,25 cm
KONSTRUKCJA SYSTEMOWA DLA PŁYT GK np. Z PROFILI CW75 ULTRASTIL + WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ	7,5 cm
PODKONSTRUKCJA - SYSTEMOWA KONSTRUKCJA Z PROFILI CW ULTRASTIL	7,0-17,0 cm
PUSTKA	
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	

S3 ŚCIANA TYLNA KABINY TŁUMACZA I MAGAZYNKU

2 x PŁYTA GKB np. RIGIMETR RIGIPS gr. 1,25 cm	2,50 cm
KONSTRUKCJA SYSTEMOWA DLA PŁYT GK np. Z PROFILI CW75 ULTRASTIL + WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ gr. 4 cm	7,5 cm
PODKONSTRUKCJA - SYSTEMOWA KONSTRUKCJA Z PROFILI CW ULTRASTIL	17,0 cm
PUSTKA	
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	

S4 ŚCIANA TYLNA KABINY STEROWANIA

2 x PŁYTA GKB np. RIGIMETR RIGIPS gr. 1,25 cm	2,50 cm
KONSTRUKCJA SYSTEMOWA DLA PŁYT GK np. Z PROFILI CW75 ULTRASTIL + WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MINERALNĄ gr. 4 cm	5,0 cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA	

S5 ŚCIANY BOCZNE PODŁOGI PODNIESIONEJ

PANELE ŚCIENNE (np. firmy ATOS, GUSTAFS)	1,26 cm
PROFILE SYSTEMOWE ALUMINIOWE	0,4 cm
PŁYTA NIEPALNA SYSTEMOWA DLA PODŁÓG PODNIESIONYCH np. firmy TIM-EX, Wappex, Akusta	4,0 cm
KONSTRUKCJA STALOWA PODŁOGI PODNIESIONEJ	5,0 cm

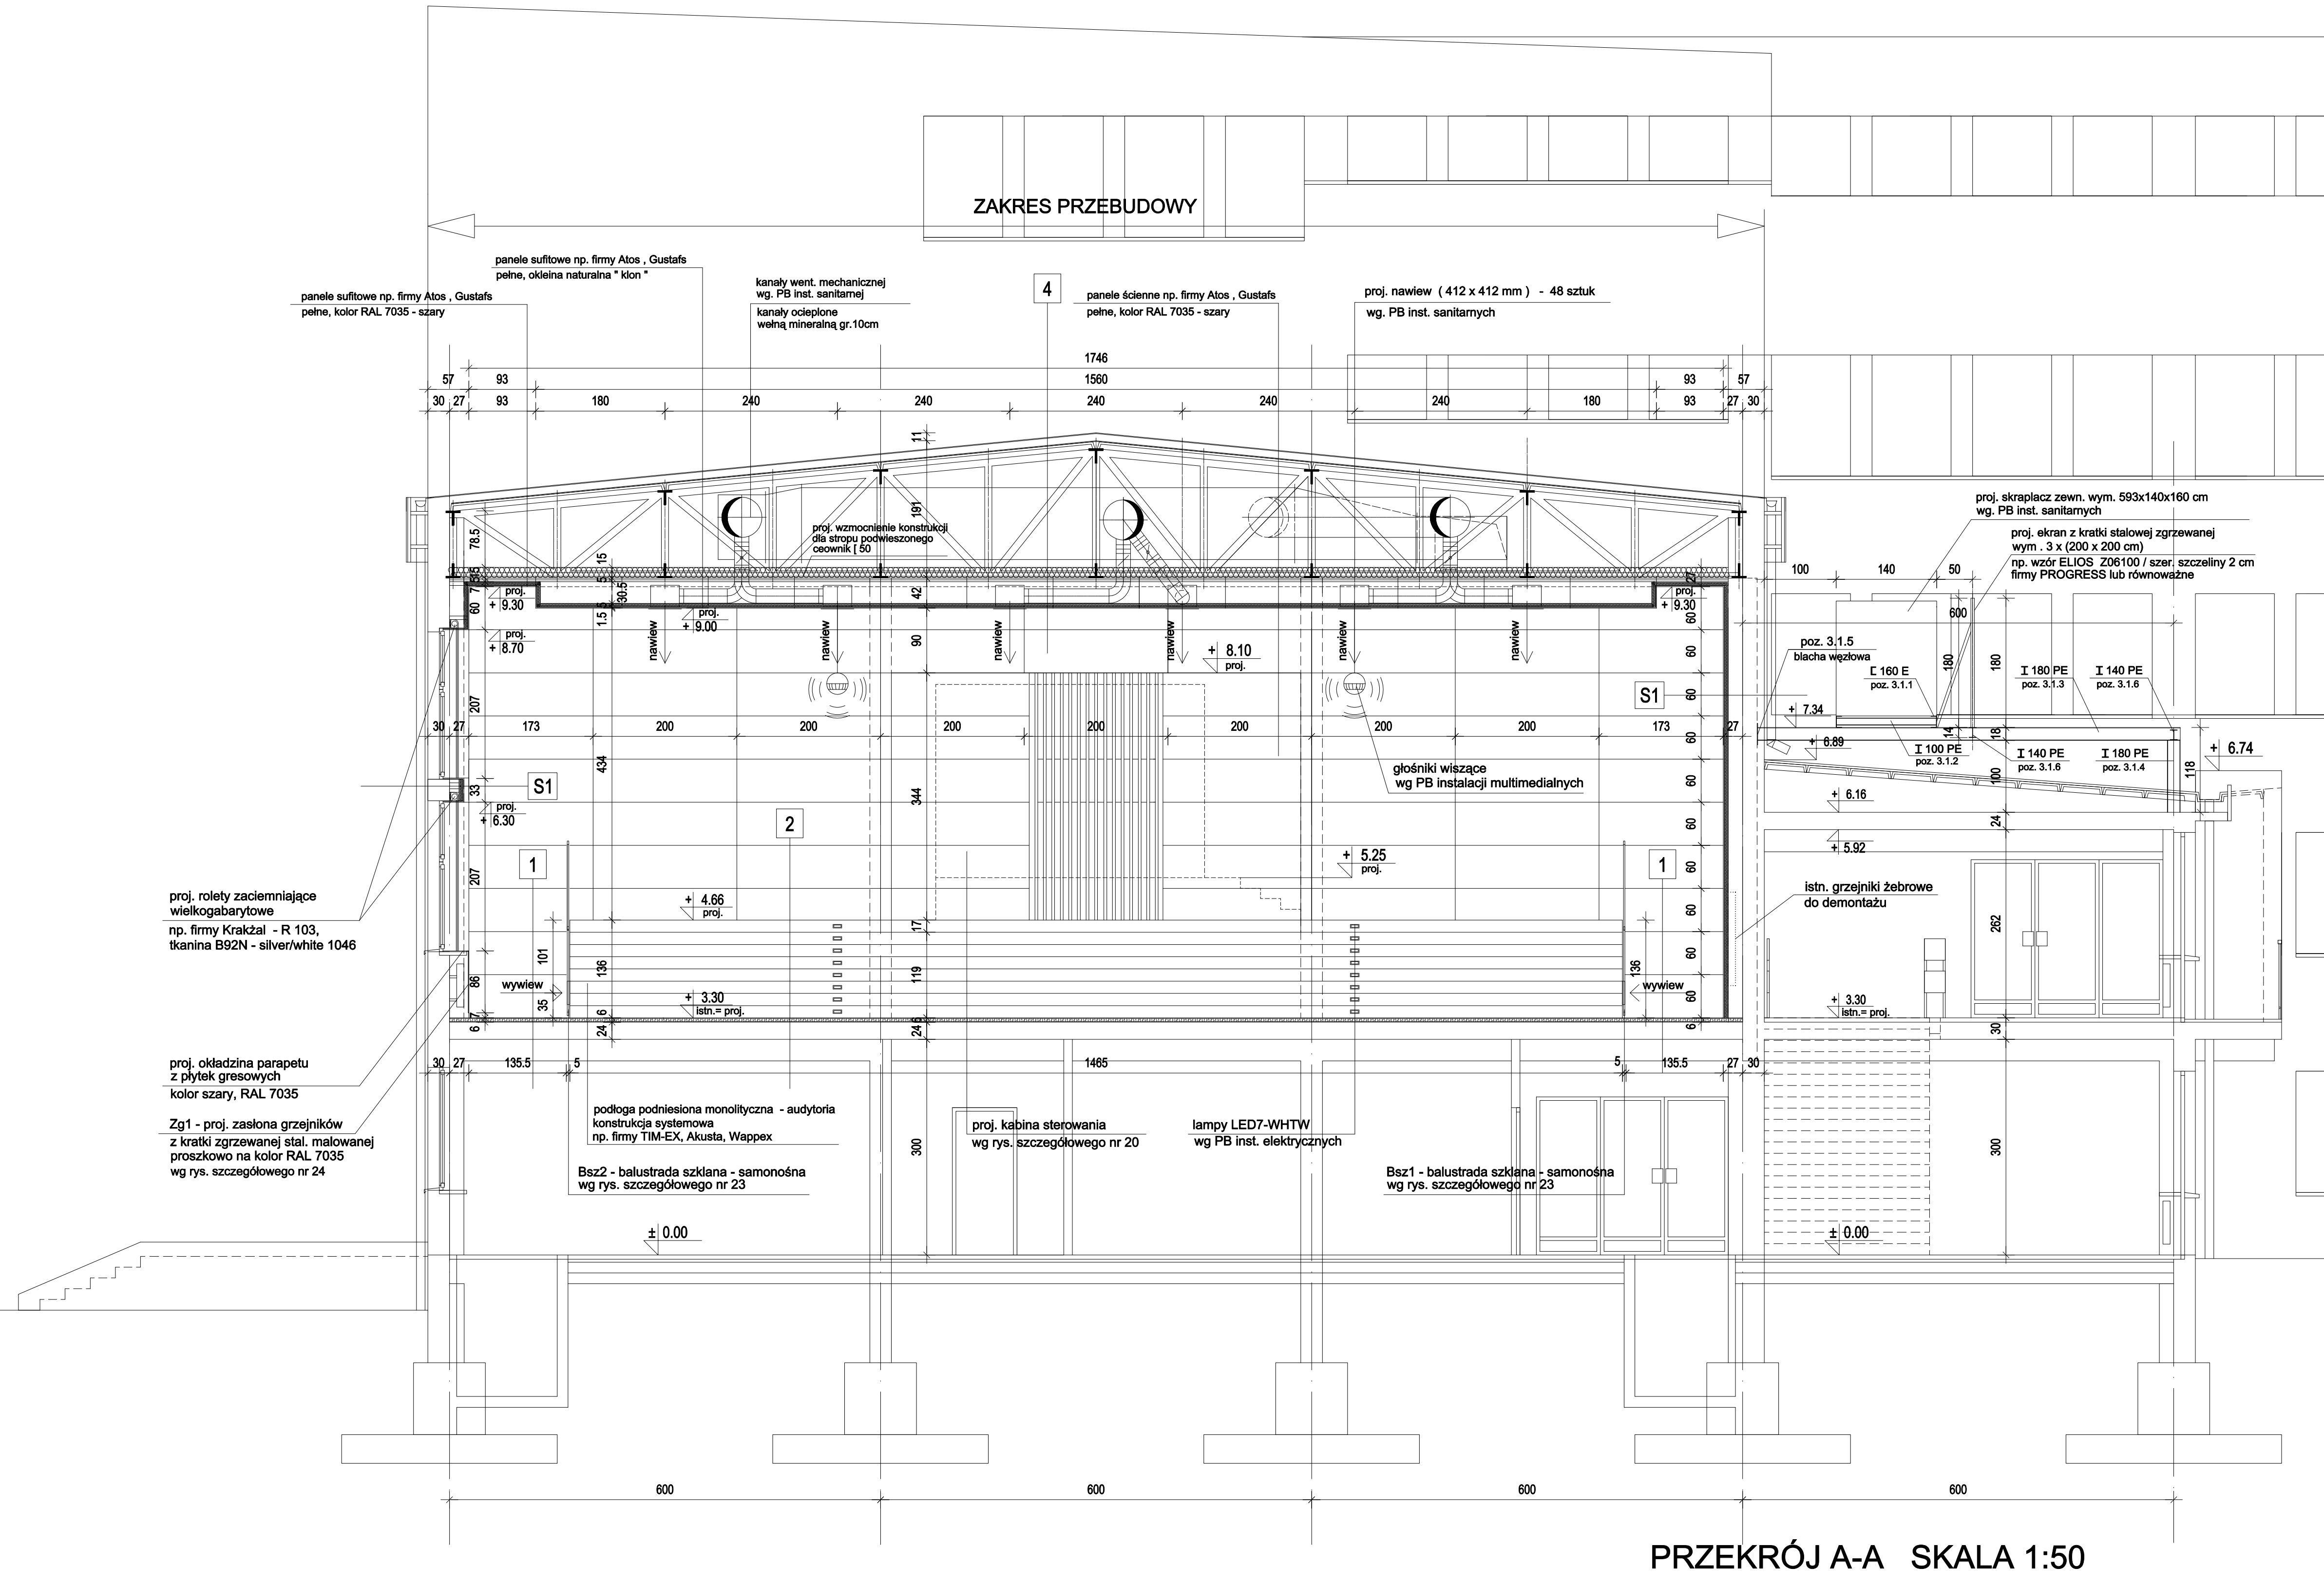

PRZEKRÓJ A-A SKALA 1:50

UWAGI:

1. WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ
2. PROJEKT OPRACOWANO NA PODSTAWIE PRZYKŁADOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, TECHNOLOGICZNYCH I MATERIAŁOWYCH. WYKONAWCA PROJEKTU DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE RÓWNOWAŻNYCH ROZWIĄZAŃ I WYROBÓW BUDOWLANYCH O RÓWNOWAŻNYCH CECHACH TECHNICZNYCH, JAKOŚCIOWYCH I UŻYTKOWYCH ORAZ POSIADAJĄCYCH ODPOWIADAJĄCE DEKLARACJE LUB CERTYFIKATY ZGODNOŚCI Z POLSKIMI NORMAMI LUB APROBATAMI TECHNICZNYMI
3. POSADZKI W POMIESZCZENIACH WG RYS. SCHEMATÓW RODZAJÓW POSADZEK I ZESTAWIEŃ NA RZUTACH WYLEWKA POD POSADZKĘ ZBROJONA SIATKĄ O OCZKACH 100/100/mm Ø4mm WYKŁADZINA PCV HETEROGENICZNA
4. WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM OKABLOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, OKABLOWANIEM INSTALACJI AUDIO-VIDEO, PRZYGOTOWANIEM TRAS KABLOWYCH, A TAKŻE PROWADZENIEM KANAŁÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ NALEŻY WYKONAĆ PRZED MONTAŻEM OKŁADZIN ŚCIENNYCH, PŁYT SUFITOWYCH I OKŁADZIN SCHODÓW I PODESTÓW

4a. USZCZELNIENIE PRZEBIĆ INSTALACYJNYCH: SYSTEMOWA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA SZER. 24cm LUB SYSTEMOWE WKŁADKI DO MURU "BETOMAX"

5. WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI I ŚLUSARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ, BALUSTRADY, I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE
6. SPRECYZOWANIE KOLORYSTYKI WYKOŃCZENIA POSADZEK I OKŁADZIN ŚCIENNYCH ZOSTANIE USTALONE W NADZORZE AUTORSKIM NA PODSTAWIE DOSTARCZONYCH PRÓBEK
7. RYSUNKI PB ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ W POŁĄCZENIU Z RYSUNKAMI, PB INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ. WYŻEJ WYMIENIONE OPRACOWANIA SĄ DOKUMENTAMI WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄCYMI. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI W JAKIMKOLWIEK Z ELEMENTÓW DOKUMENTACJI NALEŻY ZGŁOSIĆ TO PROJEKTANTOWI W CELU ROZSTRZYGNIĘCIA PROBLEMU.
8. INSTALACJA EKRANU NAD SCENĄ, PROJEKTORA, SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO, OŚWIETLENIA SCENICZNEGO POWINNA BYĆ PRZEPROWADZONA PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH INSTALATORÓW. DO INSTALACJI NALEŻY UŻYĆ ŚRUB I KOTEW MOCUJĄCYCH ODPOWIEDNICH DO RODZAJU ŚCIANY/SUFITU DO KTÓRYCH ELEMENTY BĘDĄ MONTOWANE ORAZ UCHWYTÓW MONTAŻOWYCH, KTÓRE BĘDĄ WYKORZYSTANE W CZASIE INSTALACJI.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY '91
arch. Wacław Stefański
UL.JÓZEFITÓW 1/17, 30-039 KRAKÓW
tel/fax (012) 633-38-18
NIP 677-171-88-85
e-mail: apa@architekci.krakow.pl

OBIEKT	BUDYNEK AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA		
ADRES	CZĘSTOCHOWA, UL. WASZYNGTONA 4/8		
INWESTOR	AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA CZĘSTOCHOWA, UL. WASZYNGTONA 4/8		
TEMAT	PROJEKT PRZEBUDOWY AULI W BUDYNKU AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA		
STADIUM	PB z elementami PW		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
TEMAT RYS.	PRZEKRÓJ A - A		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż.arch. WACŁAW STEFAŃSKI	59-Kn/73 MP-0554	
OPRACOWALI	mgr inż.arch. ANNA WOJNICKA-MALIGA	51/2000 MP-1210	
	mgr inż.arch. BOGDAN WIECZOREK	-	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. IRENEUSZ BAGIŃSKI	30-Kn/75 MP-0057	
BRISCAD V7 PRO GB	DATA OPRACOWANIA 05.2009	SKALA 1:50	NR RYS. 5

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DN.04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH