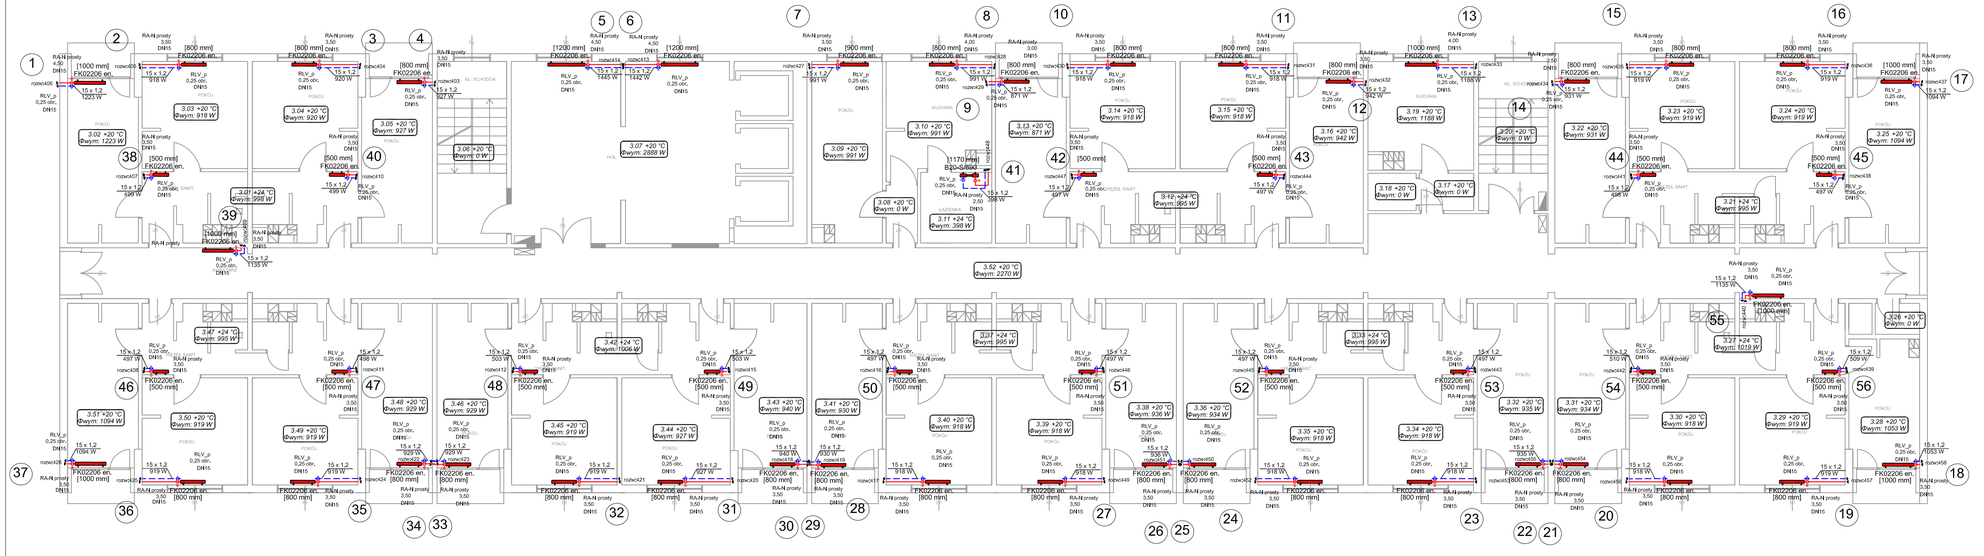

LEGENDA:

Instalacja c.o. - zasilanie
rura ocynkowana zewnętrznie, mechanicznie zaciskana

Instalacja c.o. - powrót
rura ocynkowana zewnętrznie, mechanicznie zaciskana

0.13 +20 °C Dwym: 9331 W — *Numer pomieszczenia, temperatura, zapotrzebowanie na moc*

FTV2206 en. [1100 mm] — *Grubość, wysokość, długość, nastawa grzejnika*

Projektant:	42-200 CZĘSTOCHOWA UL. LOKIETKA 13 42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WAŻNA 29A 42-284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36 TEL./FAX. (34) 3725055, 7307573 NIP 573-180-05-02
Inwestor:	Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, 42-202 Częstochowa
Temat:	Projekt przebudowy instalacji CO w budynku Domu Studenckiego "Skrzat" Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 76/78
Adres:	42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 76/78 dz. ewidencyjna 17/3 i 38/4 obr. 41b
Tytuł rys.:	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA- RZUT PIĘTRO III

Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz BULA	Nr uprawnień SLK/6781/PWBS/17	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
1:100	04.2019	P-B	SANITARNA	5	A	19_065

MODYFIKACJE/REWIZJE: