


8. ZESTAW POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
INSTYTUTU WIZYT

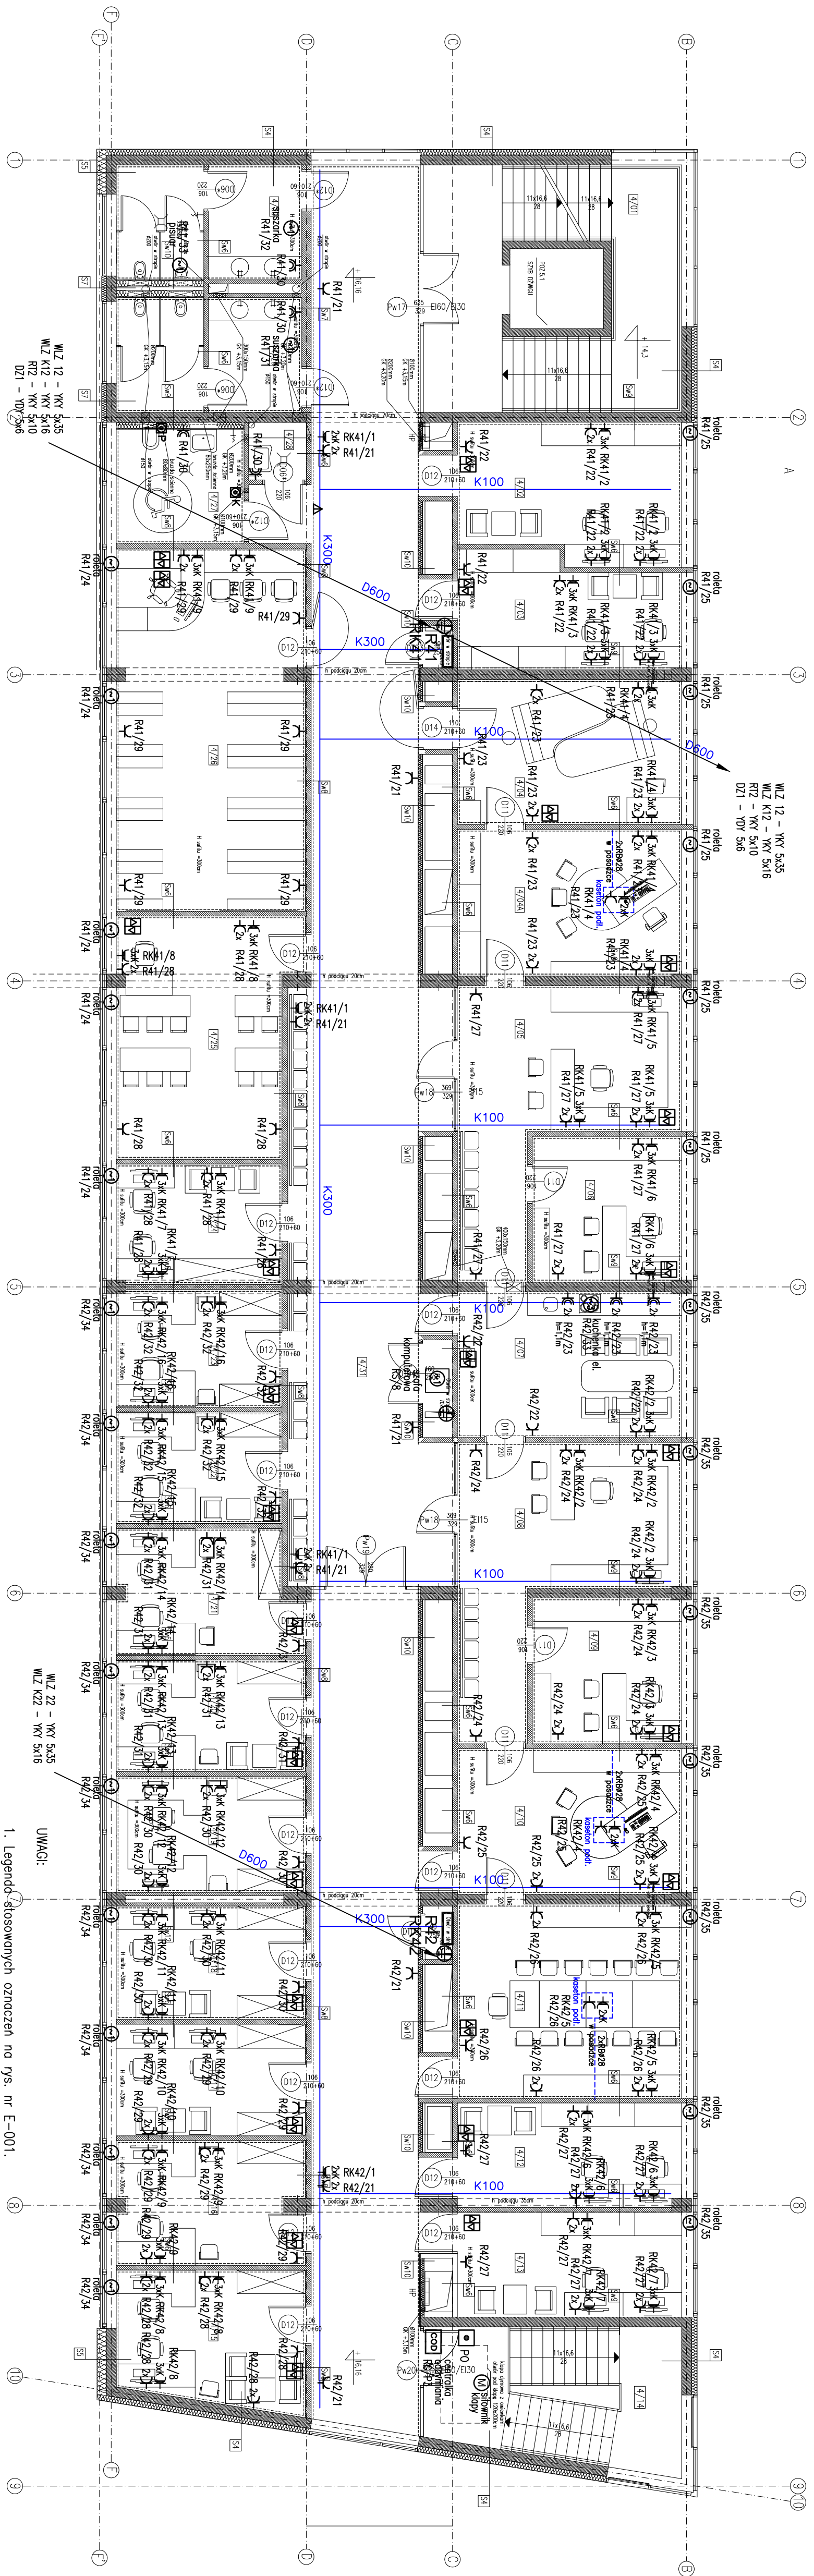

7. ZESTAW POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
INSTYTUTU BUDOWEL, SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII


8. ZESTAW POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
INSTYTUTU WIZYT

7. ZESTAW POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
INSTYTUTU BUDOWEL, SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII

1. Legenda stosowanych oznaczeń na rys. nr E-001.
2. Przeglądy w ścianach i stropach wykonane w księżnicy odpornej na ogień odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przebiega.
3. Wykonec główne i miejscowe podłączenia wyrównawcze.
4. Wykonec wyrzucze oznaczono obwódką zasilających no gniazdek i przyłączach.
5. Plany instalacji rozprzeczony łącznie ze schematami rozdzielnic.
6. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
1. Izolowanie części czynnych.
2. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-S.

PIĘTRO IV - POZIOM +16,16

4/01	Schody podłogowe	17,59 m ²
4/02	Pom. biurowe- muzyka	19,80 m ²
4/03	Pom. biurowe- muzyka	15,85 m ²
4/04	Sala ćwiczeń	21,35 m ²
4/04A	Gabinet dyrektora	21,59 m ²
4/05	Sekretariat	28,37 m ²
4/06	Gabinet zastępcy dyrektora	14,25 m ²
4/07	Łazienka	21,41 m ²
4/08	Sekretariat	28,55 m ²
4/09	Gabinet zastępcy dyrektora	14,31 m ²
4/10	Gabinet dyrektora	21,49 m ²
4/11	Sala konferencyjna	28,64 m ²
4/12	Pom. biurowe- FSP	15,34 m ²
4/13	Pom. biurowe- FSP	15,38 m ²
4/14	Schody północne	11,19 m ²
4/15	Pom. biurowe- FSP	16,27 m ²
4/16	Pom. biurowe- FSP	15,30 m ²
4/17	Pom. biurowe- FSP	13,75 m ²
4/18	Pom. biurowe- FSP	14,23 m ²
4/19	Pom. biurowe- FSP	14,23 m ²
4/20	Pom. biurowe- FSP	13,82 m ²
4/21	Pom. biurowe- FSP	14,23 m ²
4/22	Pom. biurowe- FSP	12,20 m ²
4/23	Pom. biurowe- muzyka	12,87 m ²
4/24	Pom. biurowe- muzyka	12,87 m ²
4/25	Sala zycie	27,13 m ²
4/26	Biblioteka muzyczna	45,02 m ²
4/27	Toilety NP	10,17 m ²
4/28	Biblioteka muzyczna	2,19 m ²
4/29	Toilety damskie	14,01 m ²
4/30	Toilety męskie	14,01 m ²
4/31	Komunikacja	187,04 m ²
razem		734,69 m ²



A R P A
Architektoniczna Pracownia Aurora
Jerzego Gurańskiego
ul. Maciejańskiego 7, 61-506 Poznań,
tel. 61 861 87 78 87, email: arpa@arpa.com.pl, www.arpa.com.pl

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

Instalacja sygnalizacji alarmowej - poziom +16,16

skala: umiarkowana

1:100 IX 2010 K2-32741409

Opis: mgr inż. arch. Jerzy Gurański upr. bud. 7765

Projektant: mgr inż. arch. Jerzy Gurański upr. bud. 7765

mgr inż. Andrzej Baranowski

E-212