



5/01	Schody poludniowe	35,86 m ²
5/02	Salon prezb. chrztu	79,72 m ²
5/03	Salon młd. ćwiczeń męzkich	21,11 m ²
5/04	Salon młd. ćwiczeń męzkich	13,80 m ²
5/05	Salon młd. ćwiczeń męzkich	14,49 m ²
5/06	Salon młd. ćwiczeń męzkich	14,49 m ²
5/07	Salon młd. ćwiczeń męzkich	14,49 m ²
5/08	Salon młd. ćwiczeń męzkich	14,49 m ²
5/09	Komunikacja	41,30 m ²
razem		249,86 m ²

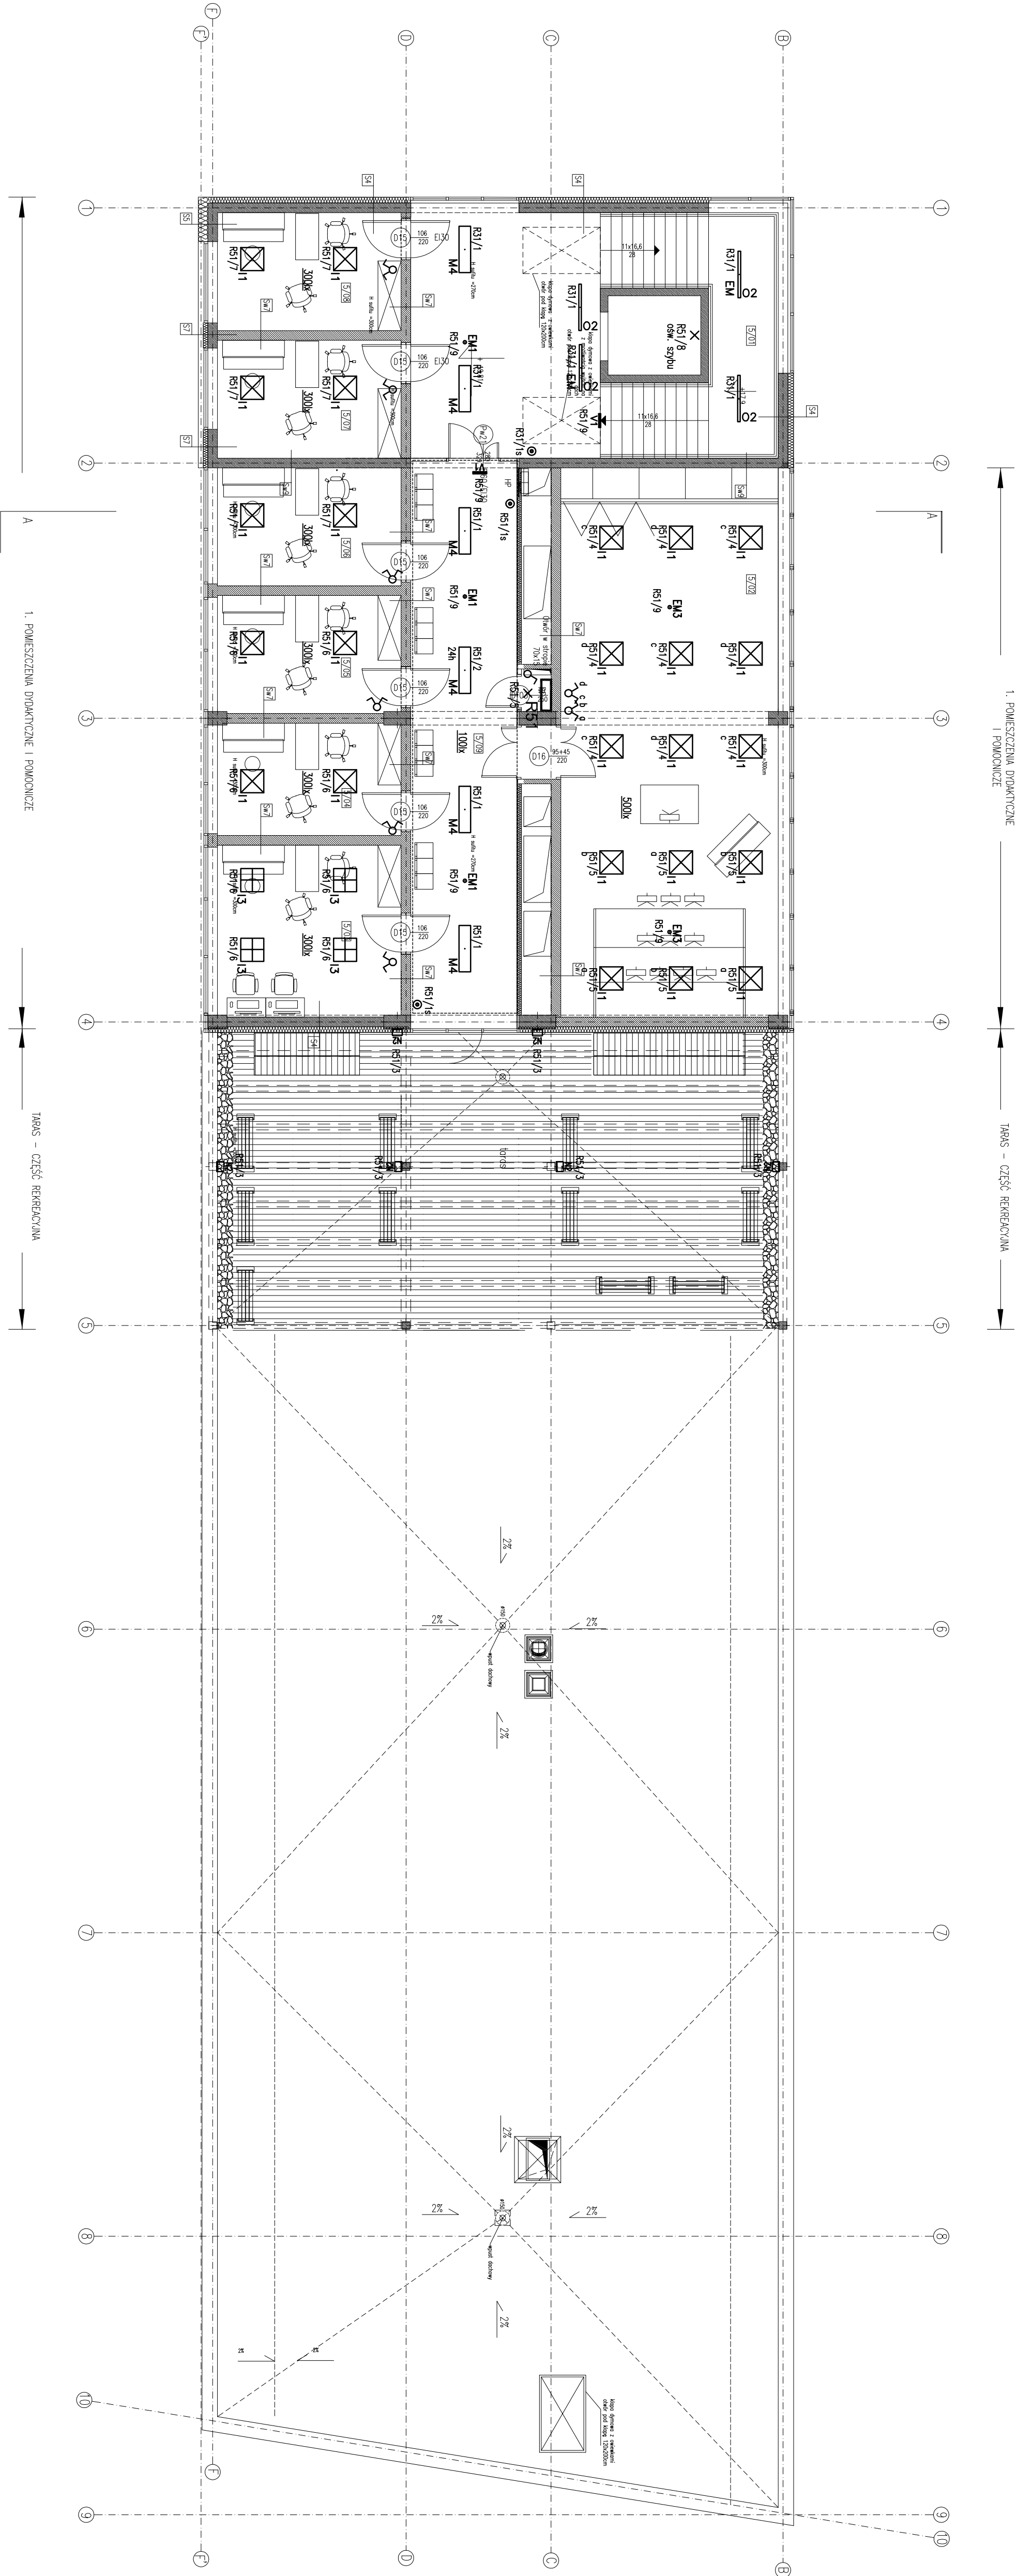

- UMIAR:
- Legenda słownych oznaczeń na rys. nr E-001.
 - Przebiegi w ścianach i słupach wykon. w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie elementów budowlanych przez które przechodzą.
 - Wykon. wyrazne oznaczenie obwodów zasilających na łącznikach.
 - Plan instalacji czopów i łączy ze schematami rozdzielnic.
- OCHRONA PRZECIWPRAŻENIOWA
- Izolowanie części czynnych.
 - Samoizolujące wyłączenie zasilania w układzie TN-S.

	
A R P A Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gutwalskiego ul. Maciejewskiego 7, 61-506 Poznań, tel. 61 661 821 78 47, email: arpa@arpa.com.pl, www.gutwalski.com	
Objekt: Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie	
Projekt wykonawczy	
Instalacja oświetleniowa – poziom +19,81	
skala:	umowna nr
1:100	IX-2010
Gr. posł.: mg. ił. arch. Jerzy Gutwalski upr. bud. 7765.	K2-37211409
Projektant: Mikołaj Gutwalski upr. bud. 52887Pw	nr rysunku:
mgr inż. Andrzej Baranowski	E-213

PIĘTRO V - POZIOM +19,81