


ZASILANIE 287kW
WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

1. Izolowanie części czynnych.
2. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S.

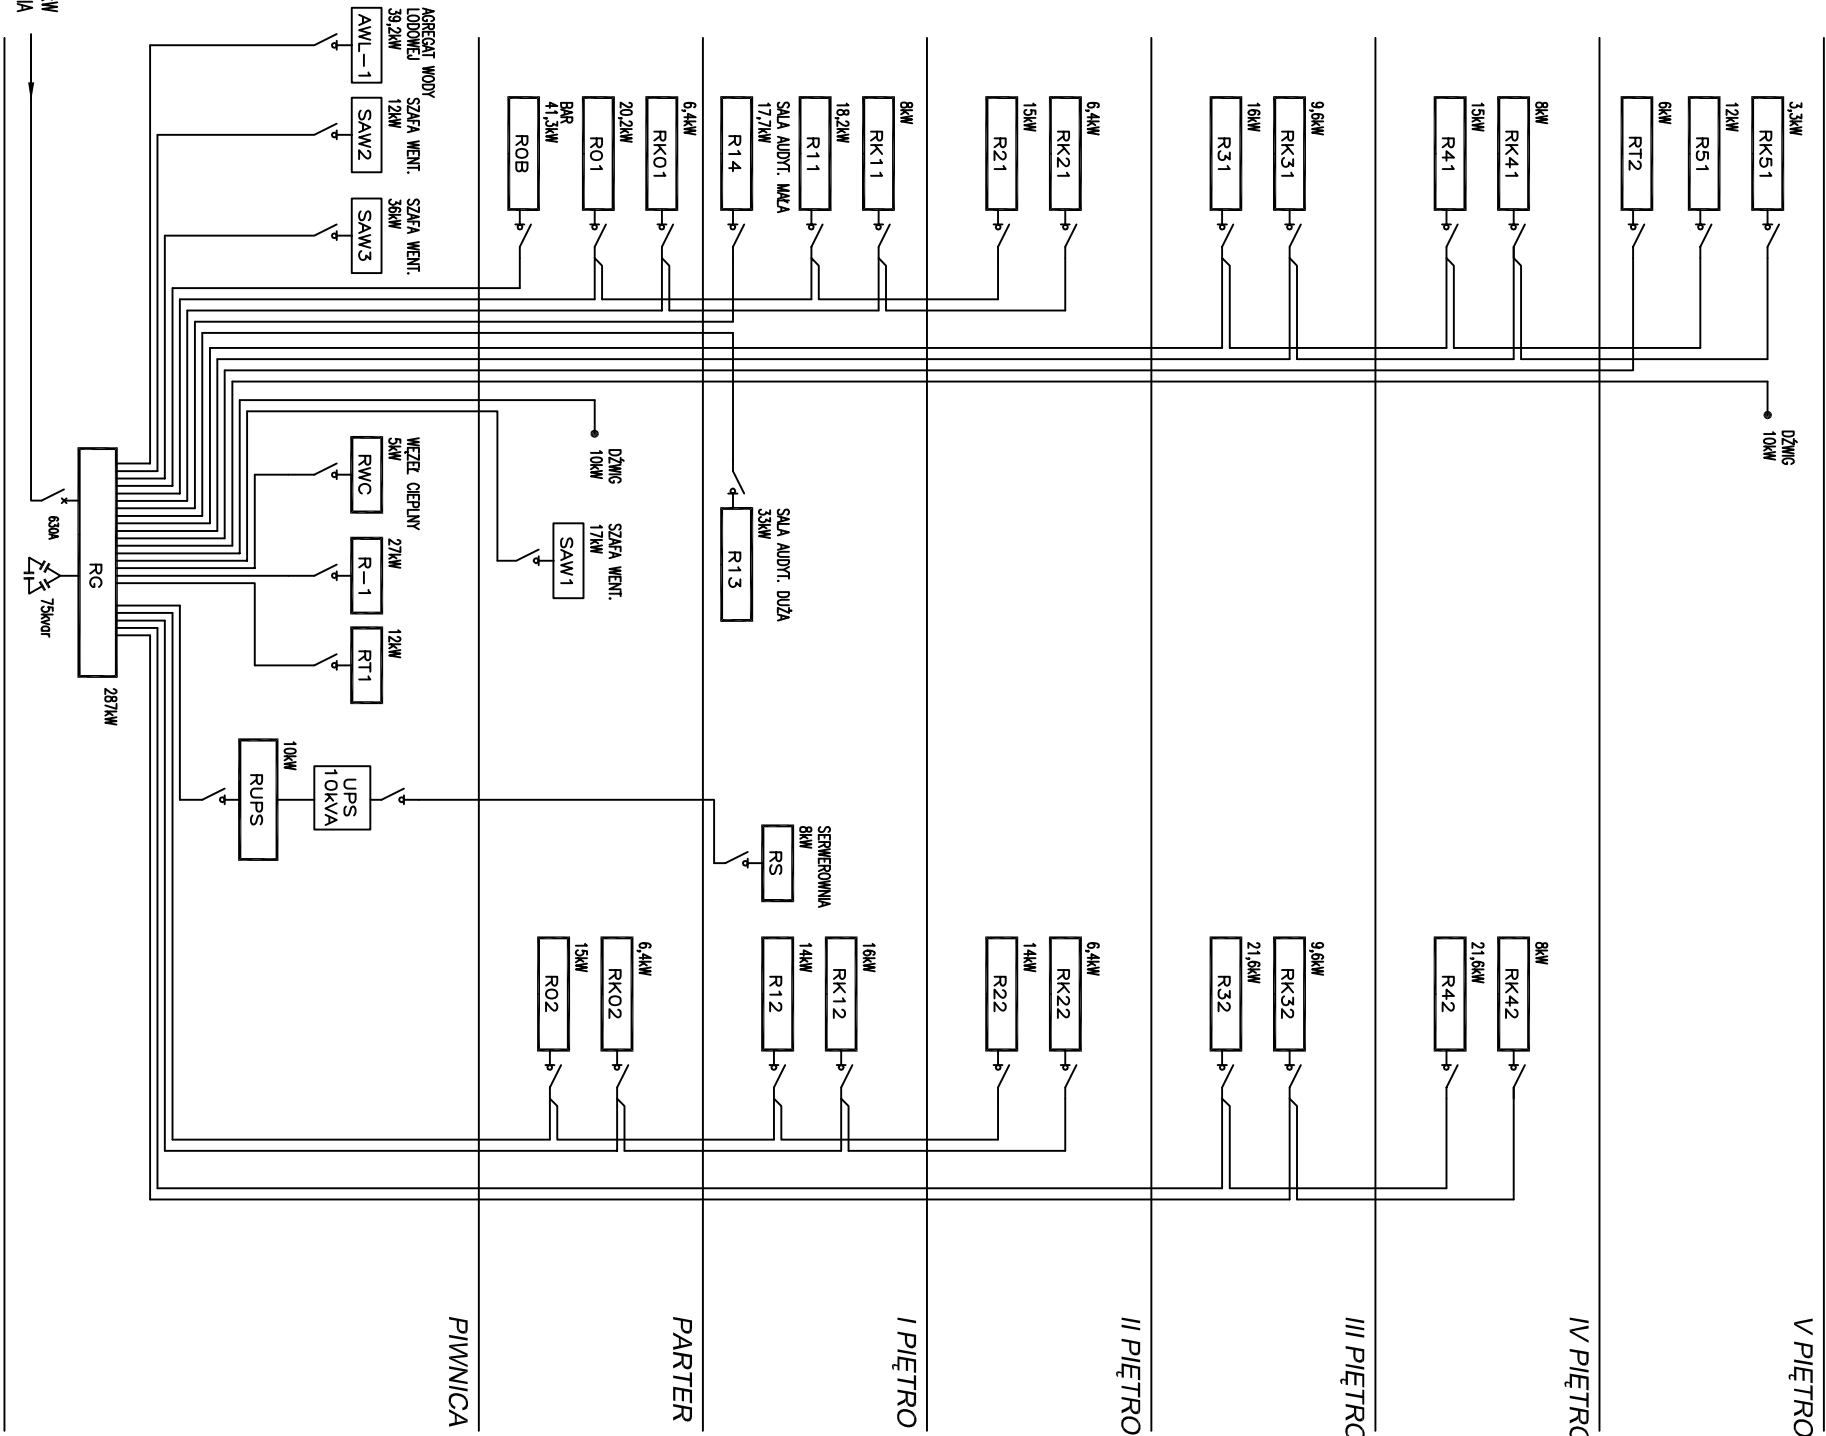

A R P A

Architektoniczna Pracownia Autorska
Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7, 61-606 Poznań,
tel./fax: 061 821 78 47, email: arpa@info.com.pl, www.gurawski.com

Obiekt: Wydział Nauk Społecznych
Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Projekt wykonawczy

Schemat strukturalny zasilania

skala:	data:	umowa nr:
-	IX 2010	K2 - 372/14/09

Gl. proj.: mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. bud. 77/65

Projektował:
mgr inż. Jacek Miżgański
upr. bud. 528/87/Pw
mgr inż. Andrzej Baranowski

E-301